HINWEISE UND ZEICHENERKLÄRUNG

±0,00 = 416.24 ü.N.N.

ALLE MASSE SIND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER VER-ANTWORTLICH ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN

BEI MASSUNSTIMMIGKEITEN IST VOR ARBEITSBEGINN DIE BAULEITUNG ZU VERSTÄNDIGEN

ALLE TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKRFB

ALLE ANGEGEBENEN DECKENDURCHBRÜCHE BEZIEHEN SICH AUF DIE DECKE ÜBER DIESEM GESCHOSS

ARBEITSFUGEN SIND BEI SICHTBETONFLÄCHEN MIT EINLAGE VON DREIKANTLEISTEN AUSZUBILDEN

ALLE KANTEN VON SICHTBETONFLÄCHEN SIND MIT 1/1 CM SCHENKELLÄNGE ZU FASSEN

ABSPANNÖFFNUNGEN IN BETONWÄNDEN SIND CA.5MM VERTIEFT UND EBEN ZU SCHLIESSEN

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS

DD	DECKENDURCHBRUCH			▽	FERTIGKOTE	H	HEIZUNG
BD	FUSSBODENDURCHBRUCH			▼	ROHKOTE	L	LÜFTUNG
WD	WANDDURCHBRUCH			△	UK UNTERKANTE	S	SANITÄR
WS	WANDSCHLITZ			▽	OK OBERKANTE	E	ELEKTRO
DA,FA,WA	AUSSP. IN DECKE, FUSSB., WAND			OKRFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN		
UNBEWEHRTER BETON		RR	REGENROHR	OKFFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN		
STAHLBETON		BE	BODENEINLAUF	UKD	UNTERKANTE DECKE		
SICHTBETON		UZ	UNTERZUG	T30 RS	FEUERSCHUTZTÜR T30 RS		
STAHLBETONFERTIGTEIL		DF	DEHNFUGE	VD	VOLLWANDIG, DICHT		
GIS WÄNDE		HK	HEIZKÖRPER	VD-S	VOLLWANDIG, DICHT, SELBSTSCHLIESSEND		
MAUERWERK		HKN	HEIZKÖRPERNISCHE	F 90	WAND F90, FEUERBESTÄNDIG		
TROCKENBAUWÄNDE		AGD	ABGEHÄNGTE DECKE	F 30	WAND F30, FEUERHEMMEND		
		FBH	FUSSBODENHEIZUNG		1. RETTUNGSWEG		
		AGD	ABGEHÄNGTE DECKE		2. RETTUNGSWEG		
		FBH	FUSSBODENHEIZUNG				

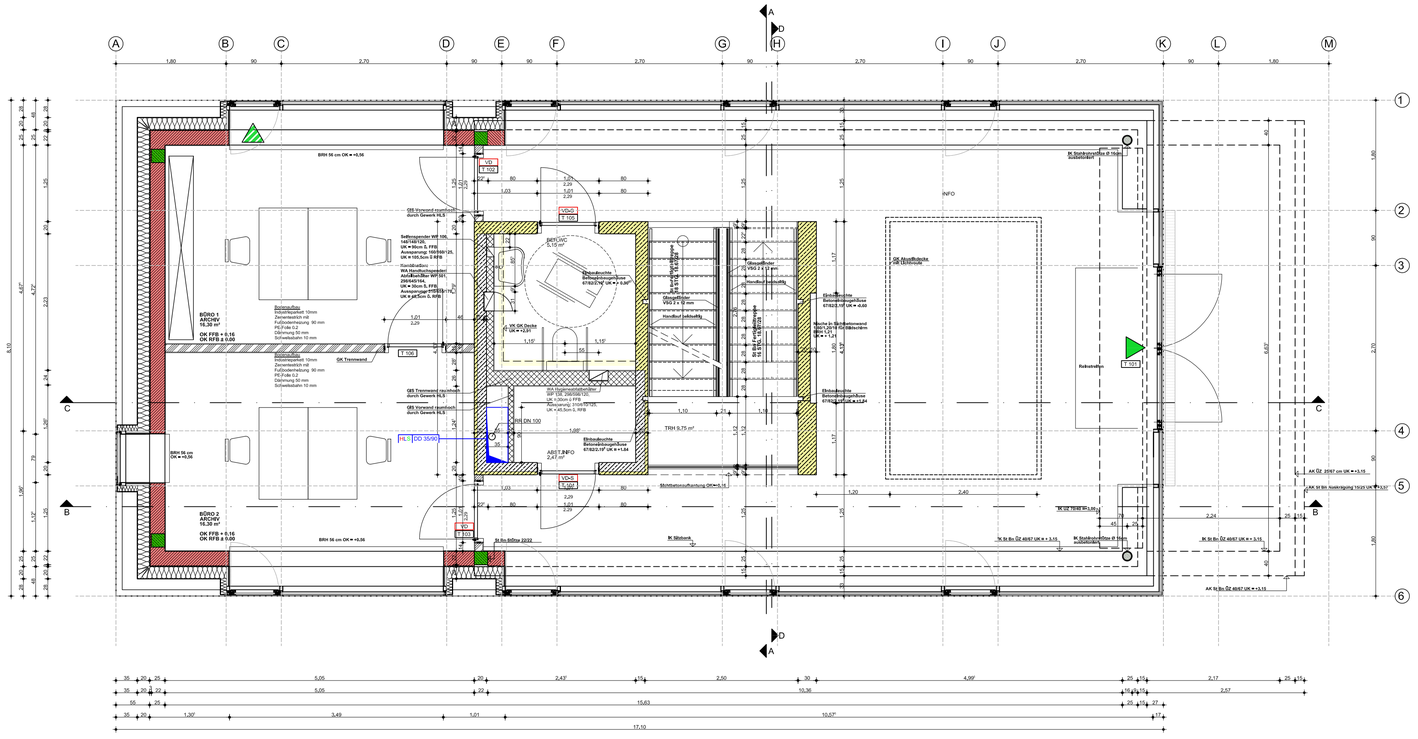
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
1
2
3
4
5
6
BÜRO 1
ARCHIV
16,28 m²
OK FFB = 0,16
OK RFB ± 0,00
BÜRO 2
ARCHIV
16,28 m²
OK FFB = 0,16
OK RFB ± 0,00
INFO
TRH 9,75 m²
ABST.INFO
2,47 m²
BRH 56 cm OK = +0,56
BRH DN 100
Rolladrahtzug
T 101
T 102
T 103
T 104
T 105
T 106
T 107
VD
VD-S
GK Trennwand
Bodenaufbau
Rohdecke
Handlauf befestigt
Rohdecke OK +0,16
Bodenaufbau OK +0,16
Bodenaufbau OK +0,00
Rohdecke OK +0,00
Bodenaufbau OK +0,16
Rohdecke